




Datum: 18.12.1998
Datei: Hal_torr.cdr

M. 1 : 5.000

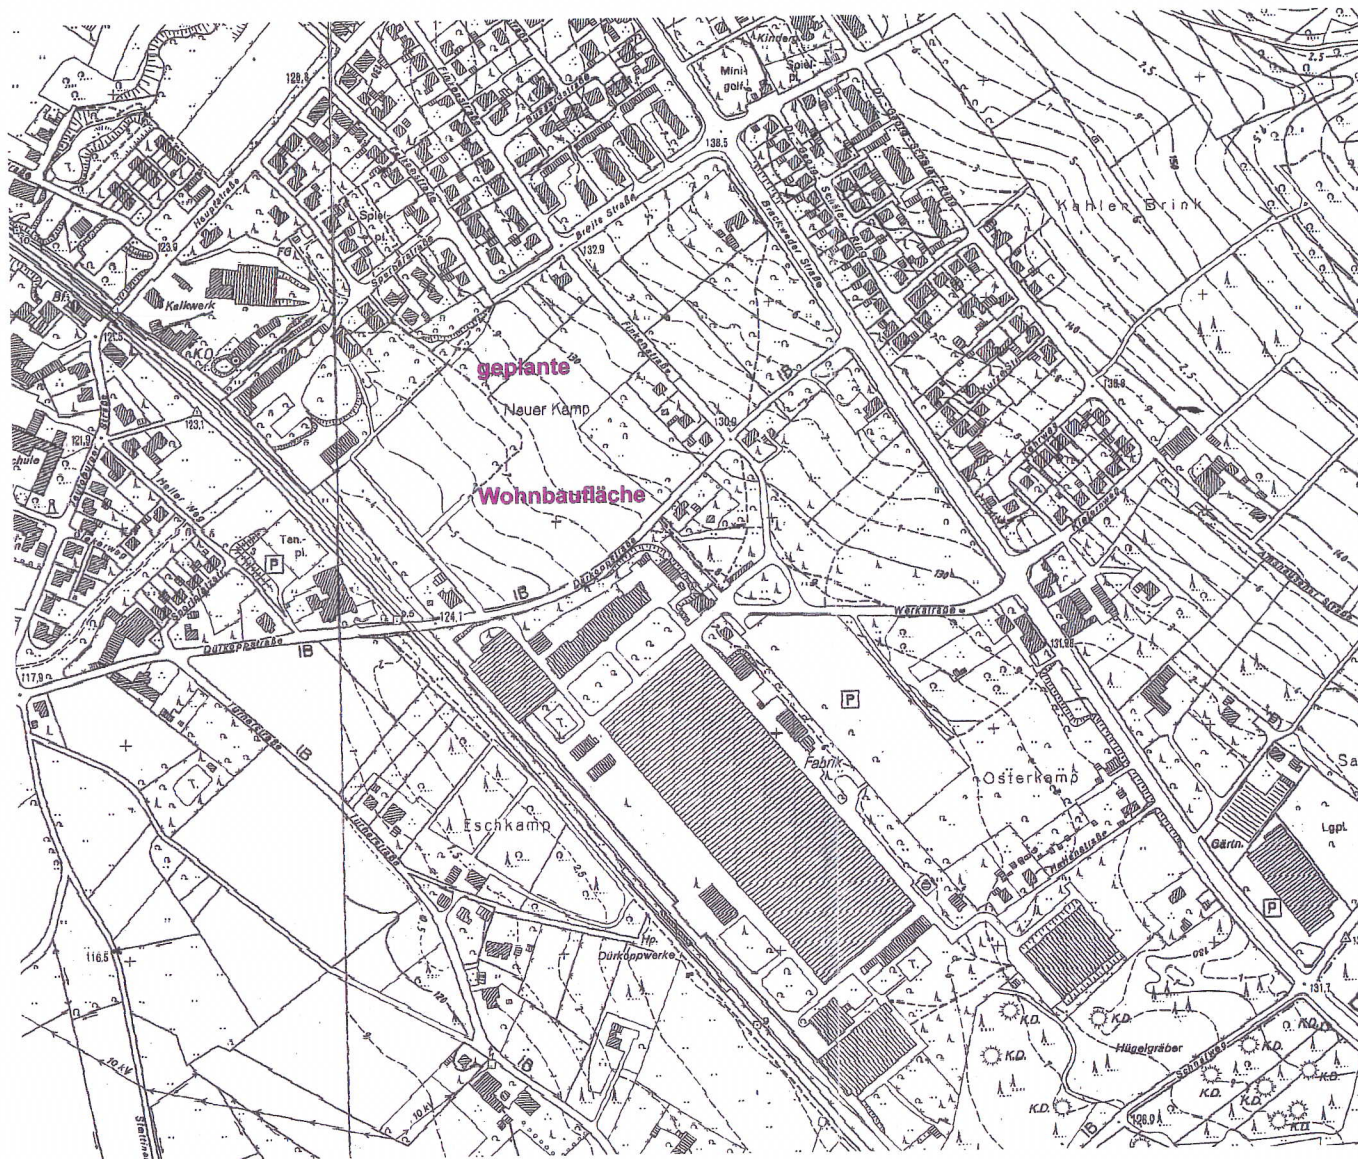

Anlagentechnik



Datum: 18.12.1998
Datei: Hal_tor2.cdr


M. 1 : 5.000



Anlagentechnik

Flächen gleicher
Klassen des
Beurteilungspegels

	<= 35 dB(A)
	<= 40 dB(A)
	<= 45 dB(A)
	<= 50 dB(A)
	<= 55 dB(A)
	<= 60 dB(A)
	<= 65 dB(A)
	<= 70 dB(A)
	<= 75 dB(A)
	<= 80 dB(A)
	> 80 dB(A)

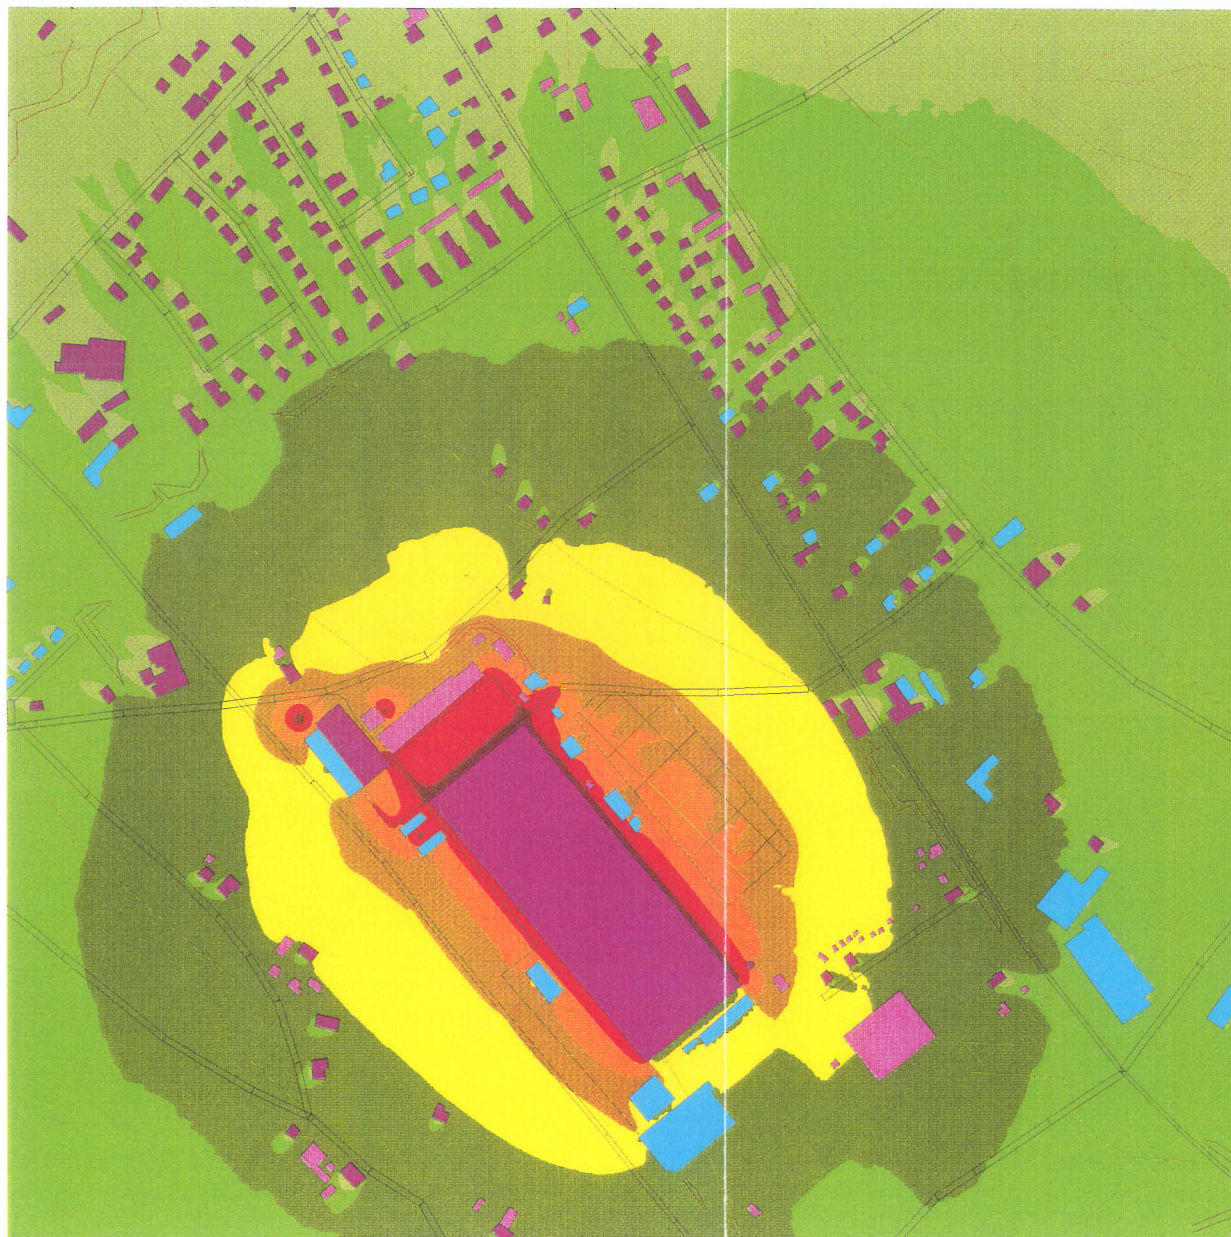


15.12.1998
M. 1:5000



ANLAGENTECHNIK

Flächen gleicher
Klassen des
Beurteilungspegels

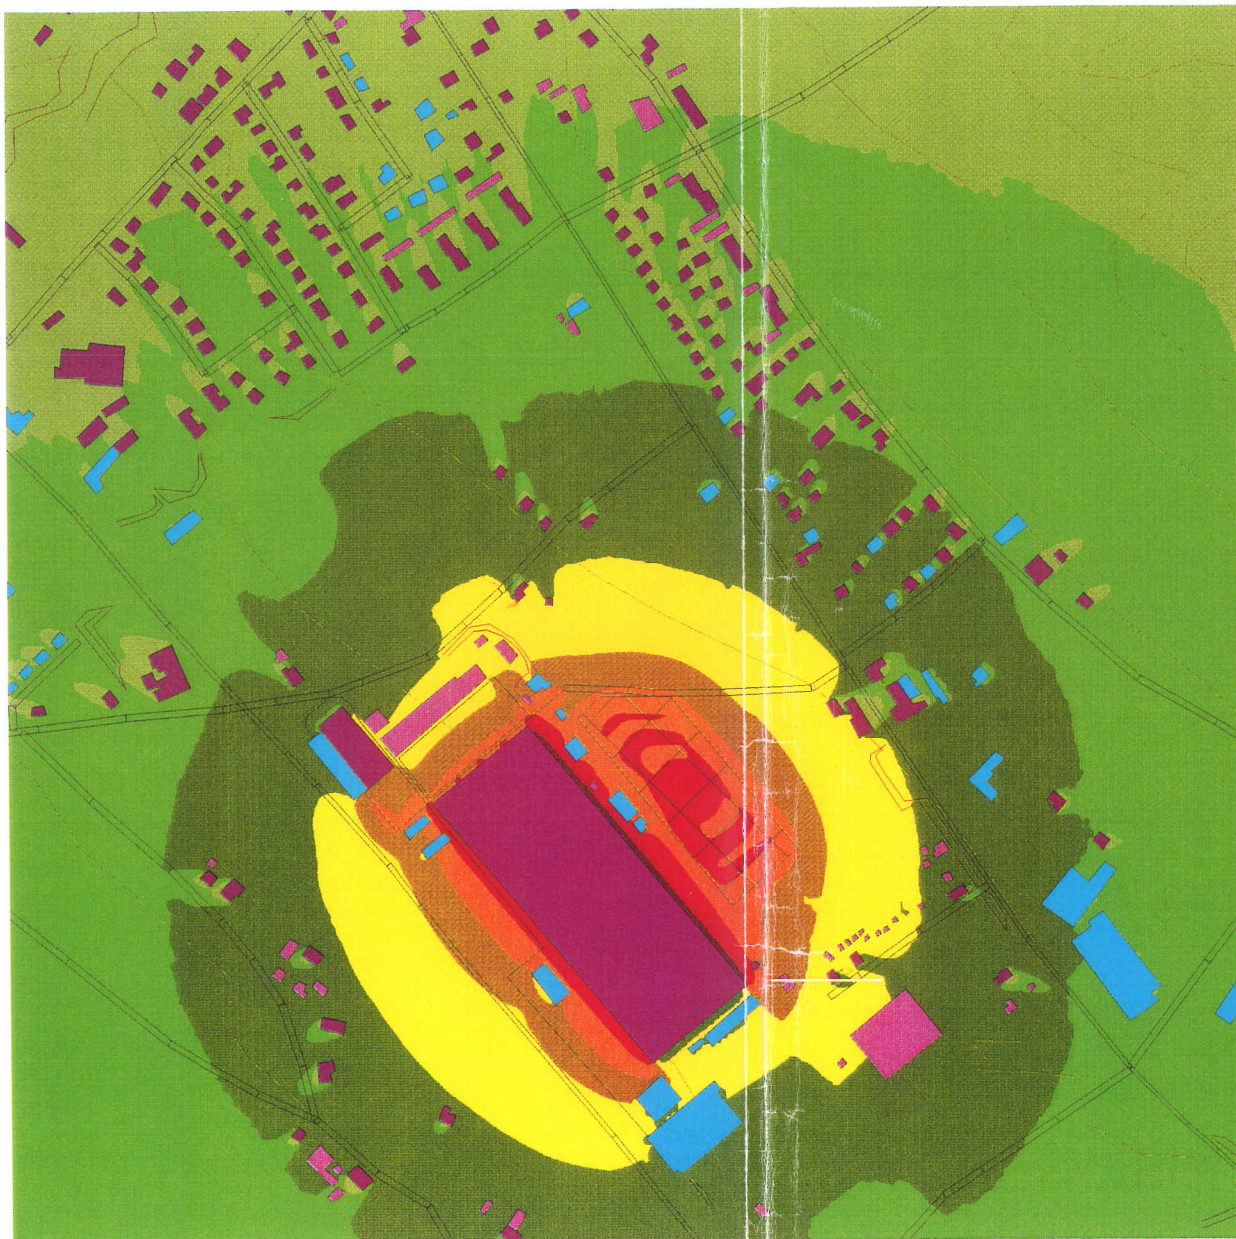


15.12.1998
M. 1:5000



ANLAGENTECHNIK

Flächen gleicher
Klassen des
Beurteilungspegels

	< = 35 dB(A)
	< = 40 dB(A)
	< = 45 dB(A)
	< = 50 dB(A)
	< = 55 dB(A)
	< = 60 dB(A)
	< = 65 dB(A)
	< = 70 dB(A)
	< = 75 dB(A)
	< = 80 dB(A)
	> 80 dB(A)

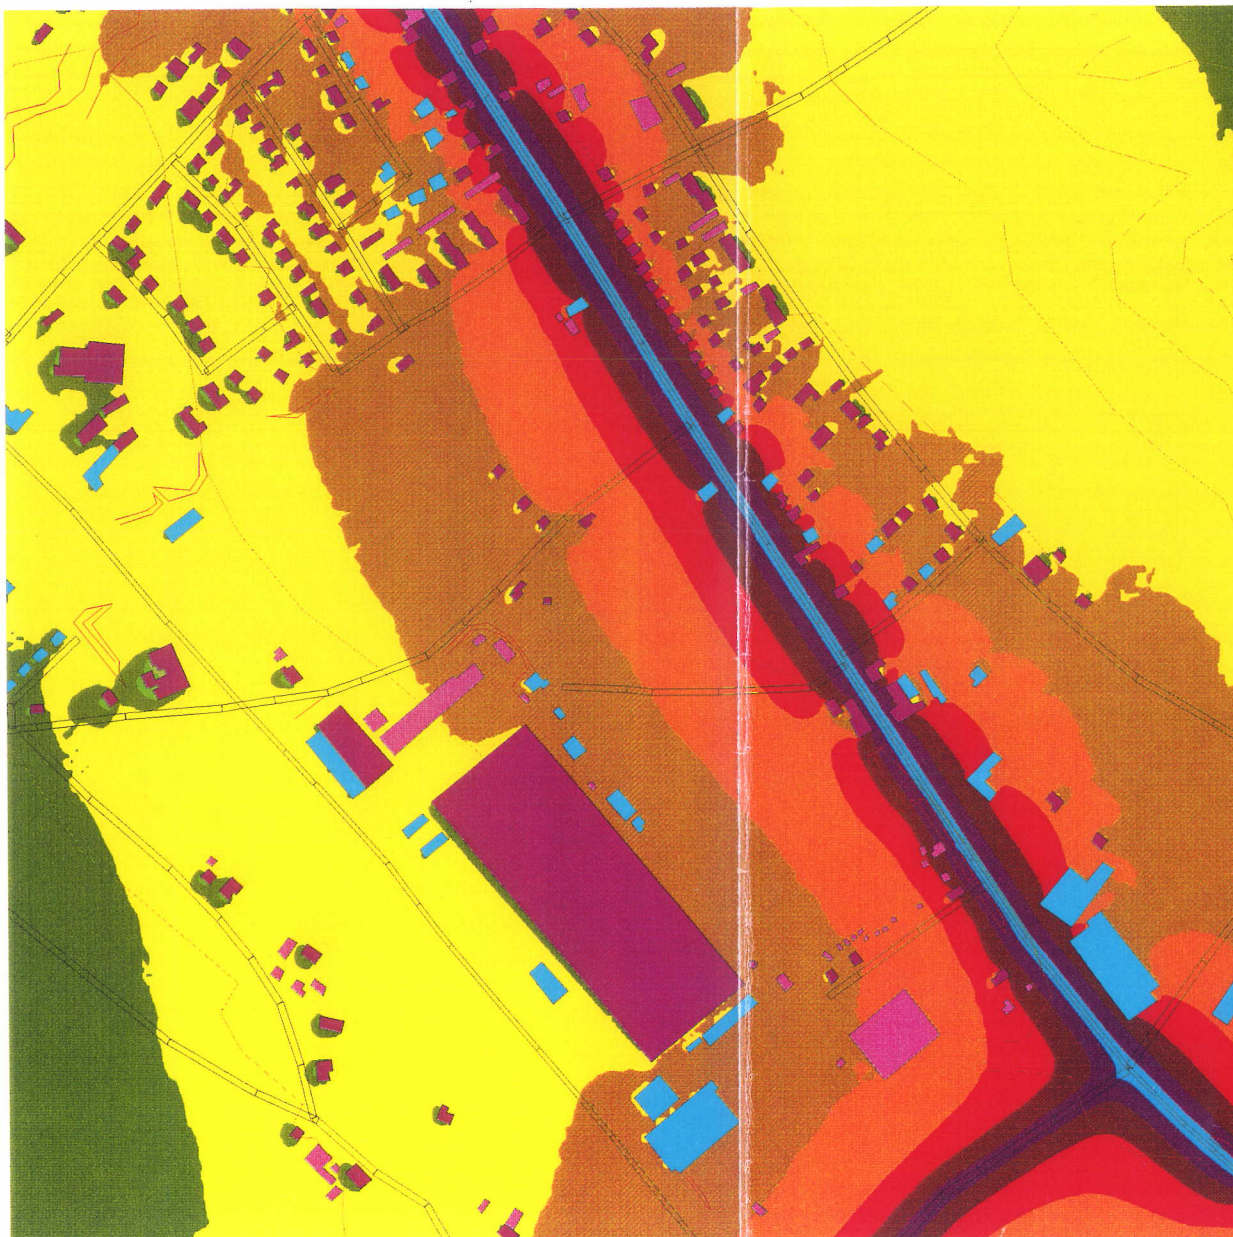

15.12.1998


M. 1:5000



ANLAGENTECHNIK

Flächen gleicher
Klassen des
Beurteilungspegels

	<= 35 dB(A)
	<= 40 dB(A)
	<= 45 dB(A)
	<= 50 dB(A)
	<= 55 dB(A)
	<= 60 dB(A)
	<= 65 dB(A)
	<= 70 dB(A)
	<= 75 dB(A)
	<= 80 dB(A)
	> 80 dB(A)

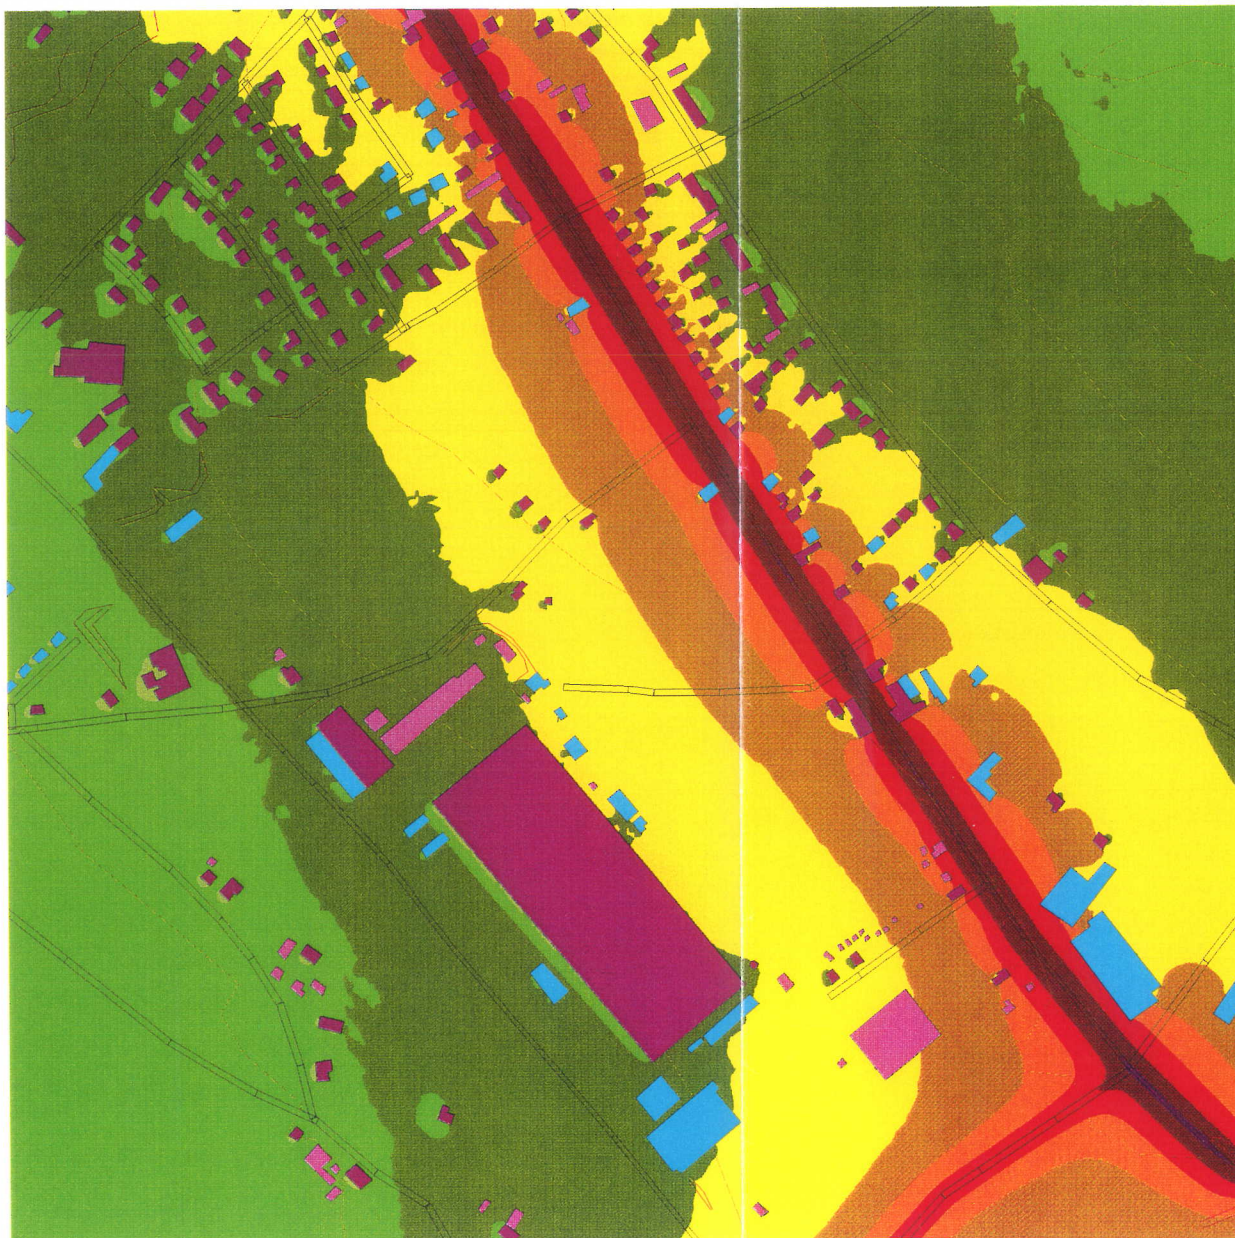


15.12.1998
M. 1:5000



ANLAGENTECHNIK

Flächen gleicher
Klassen des
Beurteilungspegels

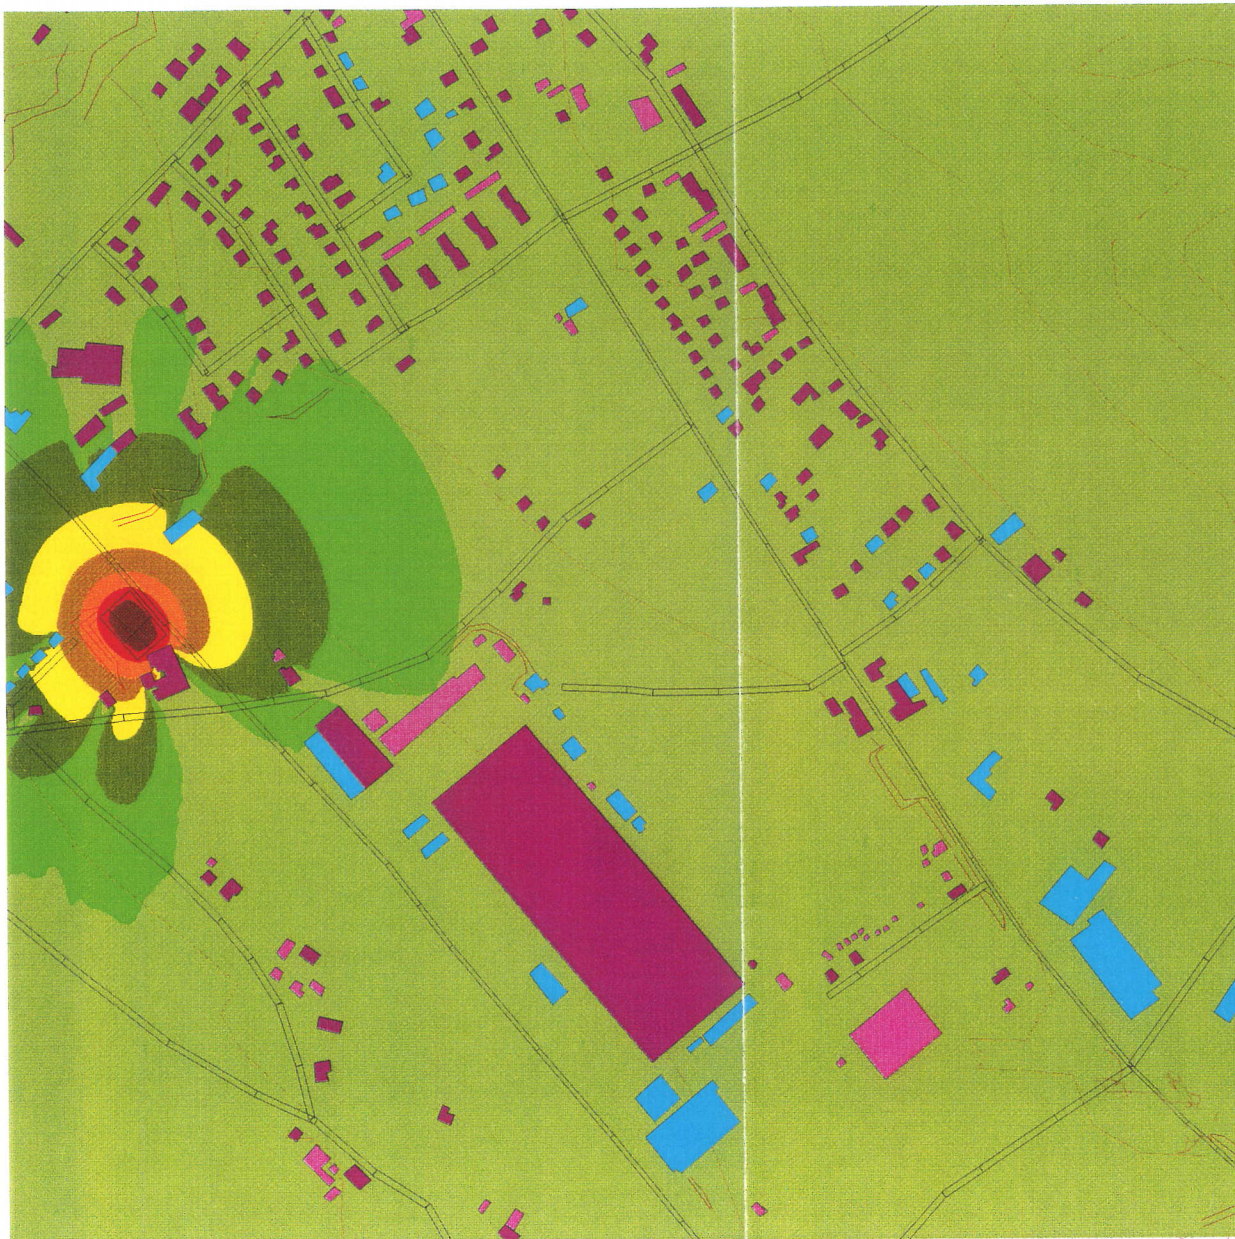

15.12.1998
M. 1:5000



ANLAGENTECHNIK