


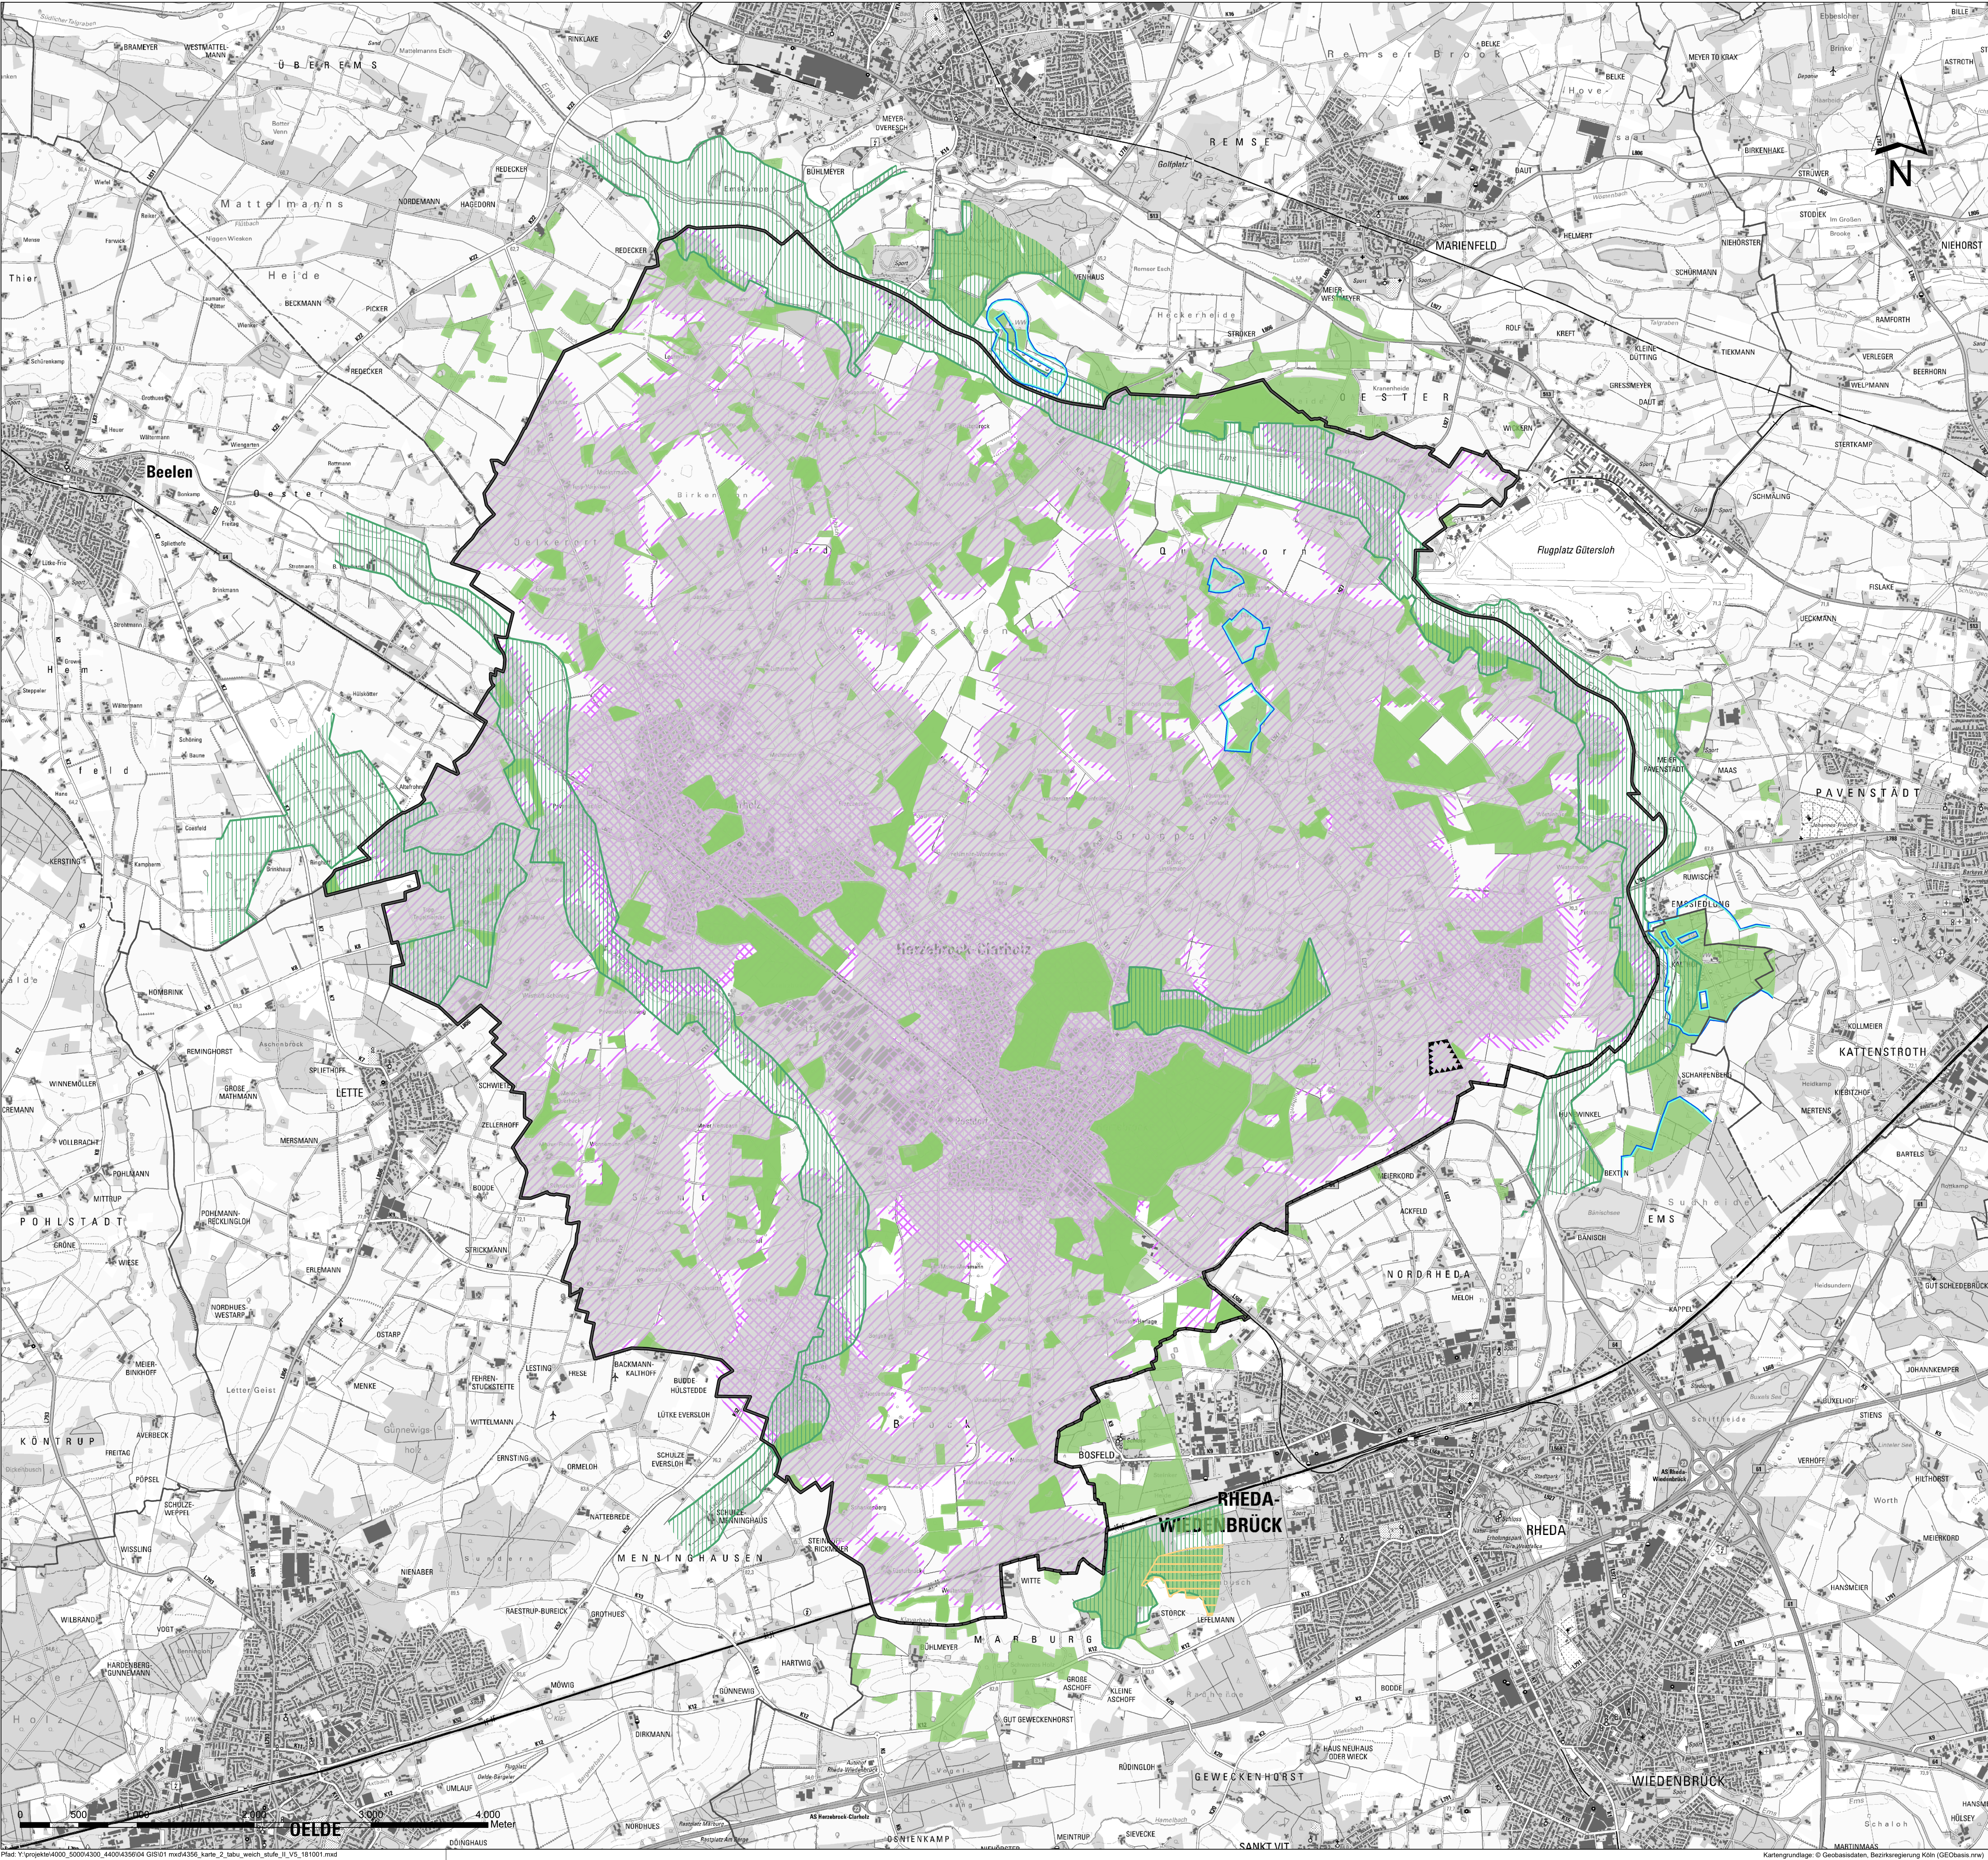

Legende

Tabuzonen

Ergebnis der Stufe I

Harte Tabuzonen (zusammengefasst)

Kriterien der Stufe II - Weiche Tabukriterien mit besonderer Berücksichtigung von Fachgesetzen

500m Abstand zum Innenbereich

300m Abstand zum Außenbereich

Wald

BSN

Wasserschutzgebiet Schutzzone II

FFH-Gebiet

Sonstiges

Stadtgrenze

Grenzen Nachbarkommunen

Konzentrationszonen für Windenergieanlagen

Gemeinde Herzbrock-Clarholz
Am Rathaus 1
33442 Herzbrock-Clarholz

Maßstab: 1:20.000
Projekt Nr.: 4356
Plangröße: 1060 x 800
Datum: 01.10.2018
gezeichnet: Hei.
bearbeitet: Hei.

Weiche Tabukriterien - Stufe II

Karte 2

Ermittlung von Potenzialflächen zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan der Gemeinde Herzbrock-Clarholz

KORTEMEIER BROKMANN
LANDSCHAFTSARCHITECTEN
Kortemeier Brokmann
Landschaftsarchitekten GmbH
Oststraße 92
32051 Herford
T +49(0)52 21 97 39-0
F +49(0)52 21 97 39-30
geprüft: R. Brokmann