




Planinhalt: Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV zur Tageszeit im EG mit Riegelbebauung (Traufenhöhe 8 m) und Lärmschutzwand

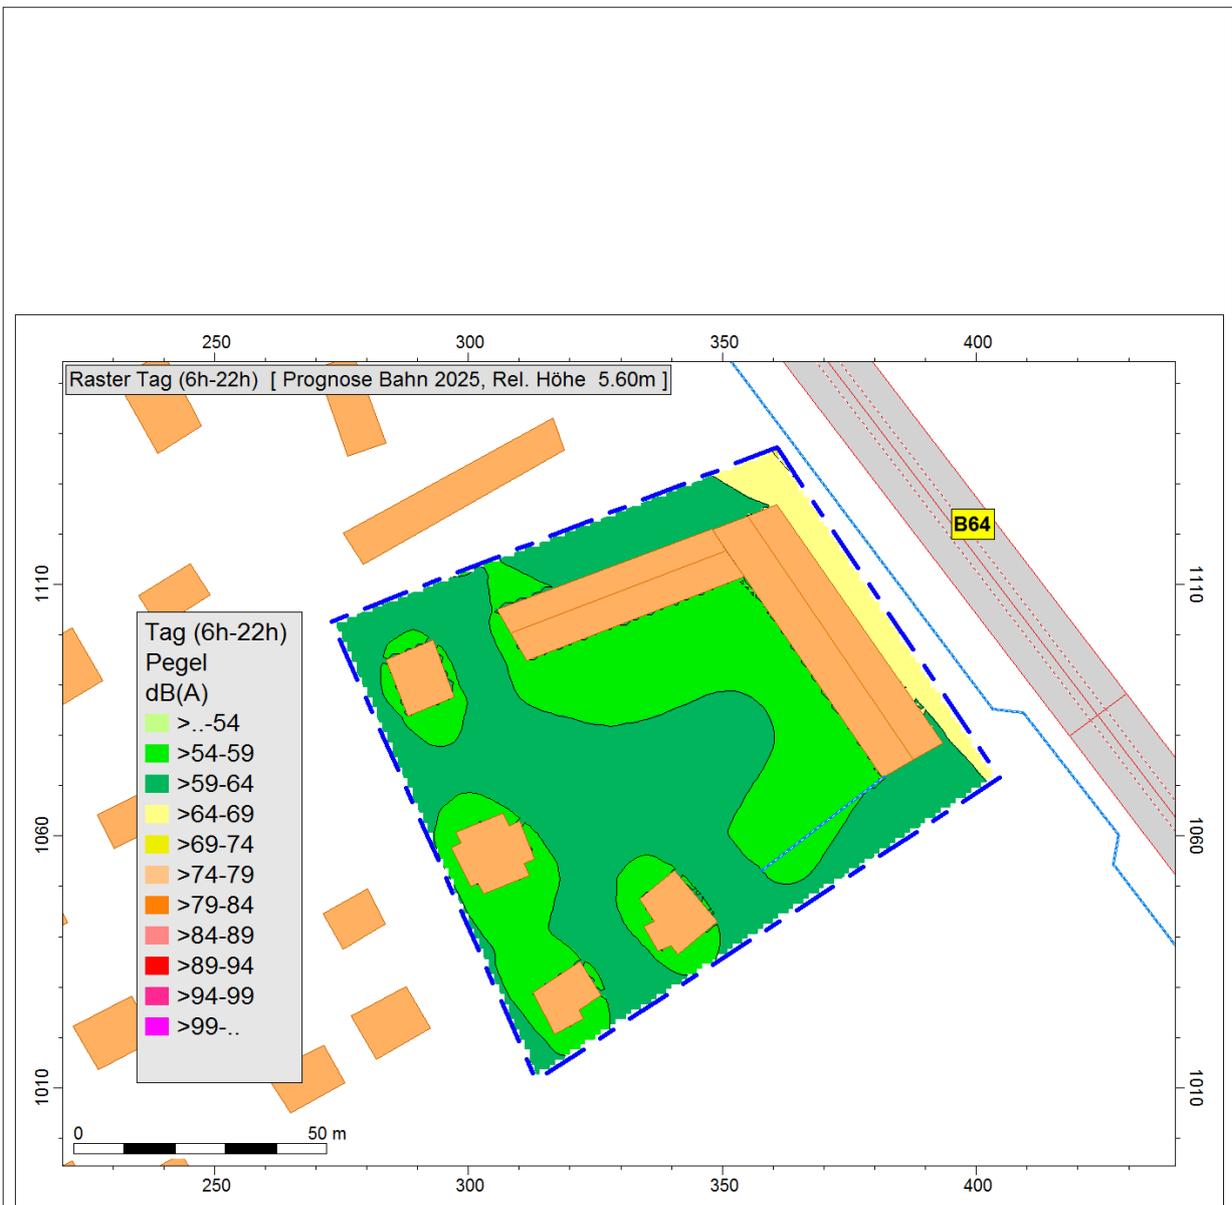

Planinhalt: Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV zur Tageszeit im OG mit Riegelbebauung (Traufenhöhe 8 m) und Lärmschutzwand

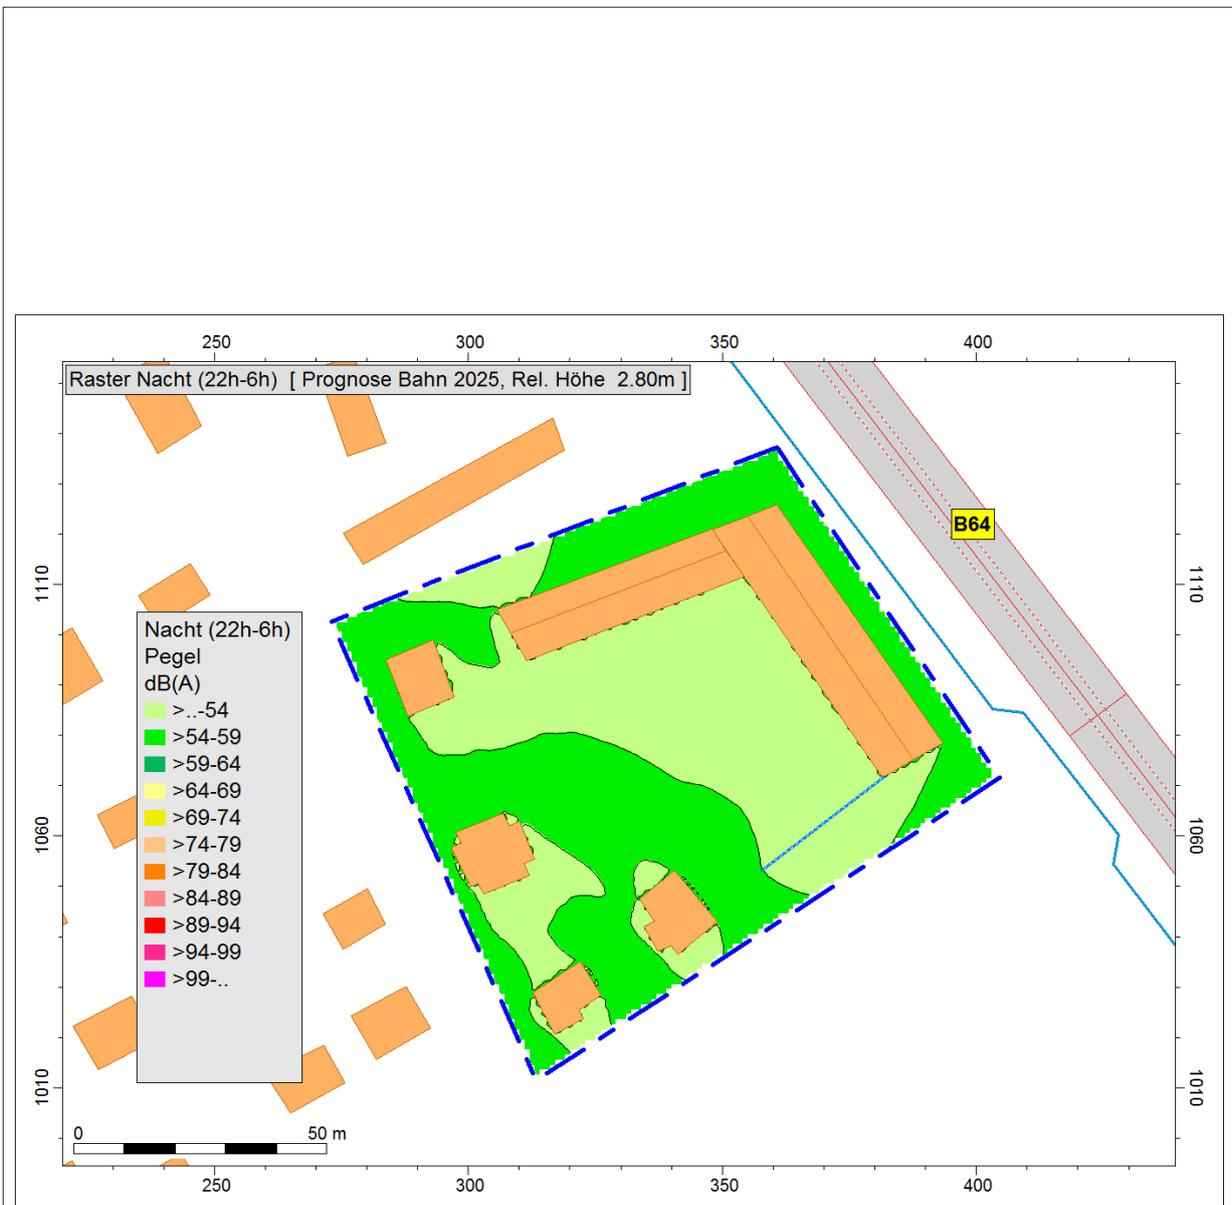

Planinhalt: Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV zur Nachtzeit im EG mit Riegelbebauung (Traufenhöhe 8 m) und Lärmschutzwand

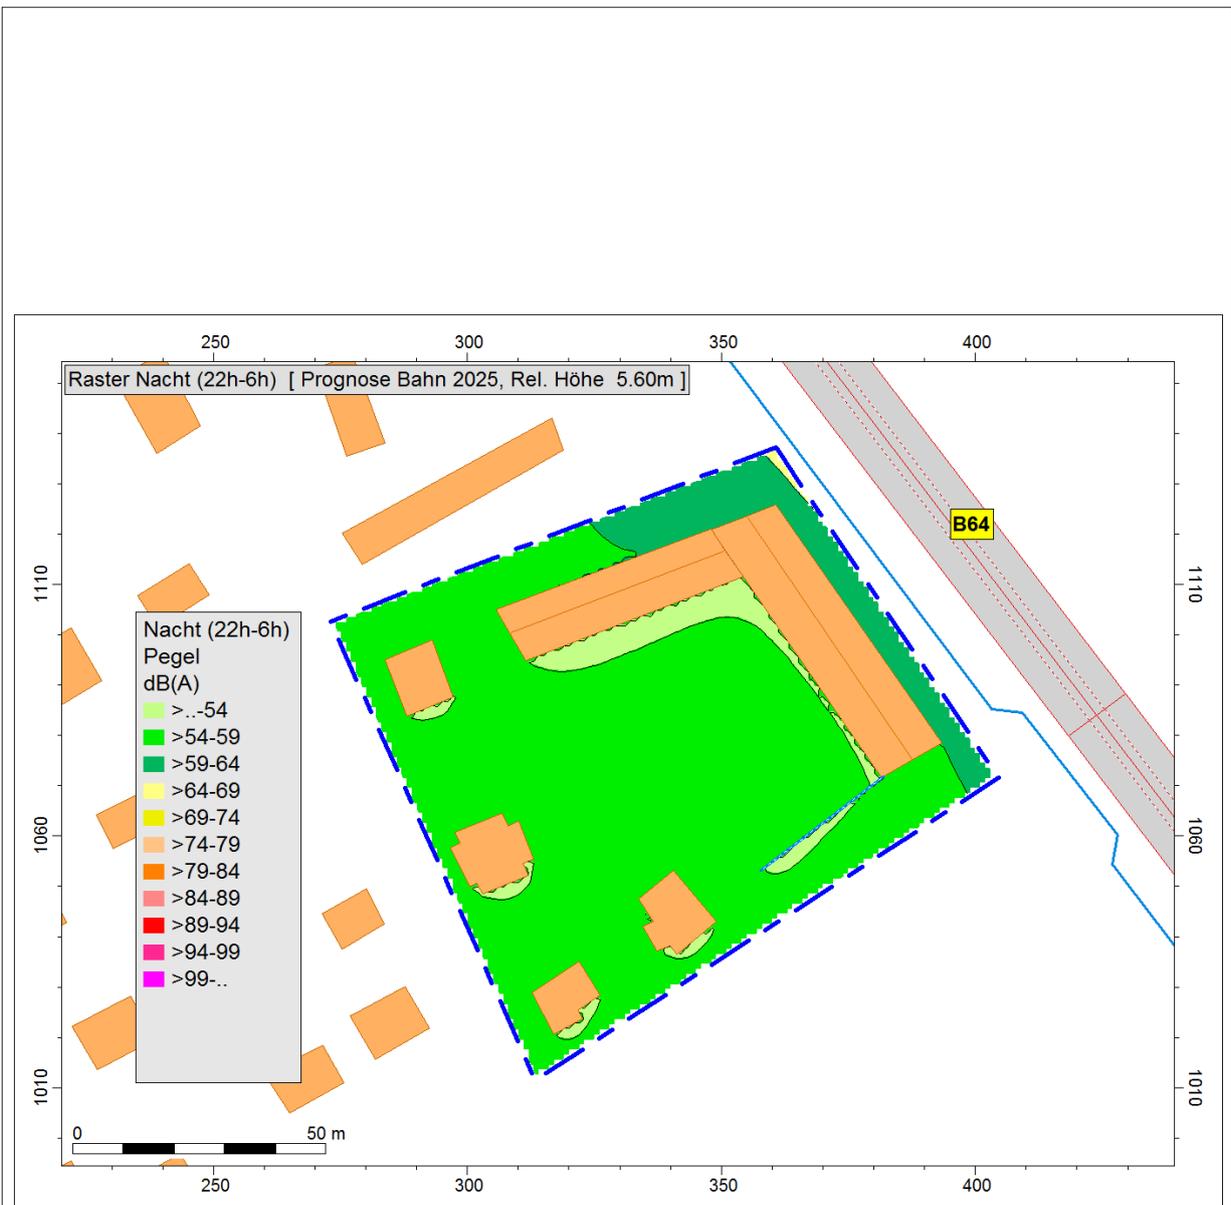

Planinhalt: Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV zur Nachtzeit im OG mit Riegelbebauung (Traufenhöhe 8 m) und Lärmschutzwand