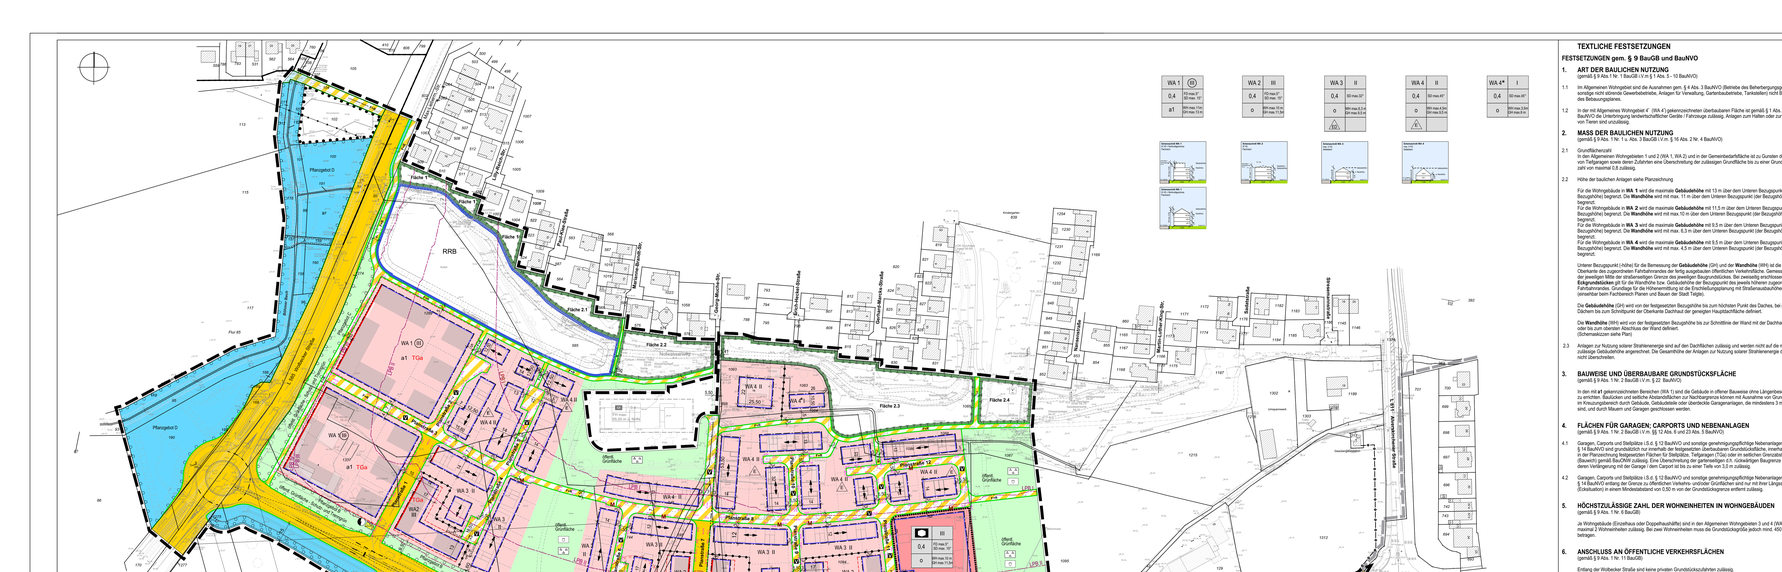
WA 1 (II)
0,4 FD max. 17
GD max. 10°
a1 SD max. 15
WH max. 7,50
GH max. 11,50
WA 2 III
0,4 FD max. 17
GD max. 10°
a1 SD max. 15
WH max. 9,0
GH max. 13,50
WA 3 II
0,4 FD max. 17
GD max. 10°
a1 SD max. 15
WH max. 6,5
GH max. 11,00
WA 4 II
0,4 FD max. 17
GD max. 10°
a1 SD max. 15
WH max. 6,5
GH max. 11,00
WA 4* I
0,4 FD max. 17
GD max. 10°
a1 SD max. 15
WH max. 3,50
GH max. 6,50
RRB
Flurstück 111
Flurstück 112
Flurstück 113
Flurstück 114
Flurstück 115
Flurstück 116
Flurstück 117
Flurstück 118
Flurstück 119
Flurstück 120
Flurstück 121
Flurstück 122
Flurstück 123
Flurstück 124
Flurstück 125
Flurstück 126
Flurstück 127
Flurstück 128
Flurstück 129
Flurstück 130
Flurstück 131
Flurstück 132
Flurstück 133
Flurstück 134
Flurstück 135
Flurstück 136
Flurstück 137
Flur 85
Flurstück 138
Flurstück 139
Flurstück 140
Flurstück 141
Flurstück 142
Flurstück 143
Flurstück 144
Flurstück 145
Flurstück 146
Flurstück 147
Flurstück 148
Flurstück 149
Flurstück 150
Flurstück 151
Flurstück 152
Flurstück 153
Flurstück 154
Flurstück 155
Flurstück 156
Flurstück 157
Flurstück