


# Stadt Vlotho

## Bebauungsplan Nr. V 17

### "Gewerbegebiet Wehrendorf II"

#### M 1 : 1000

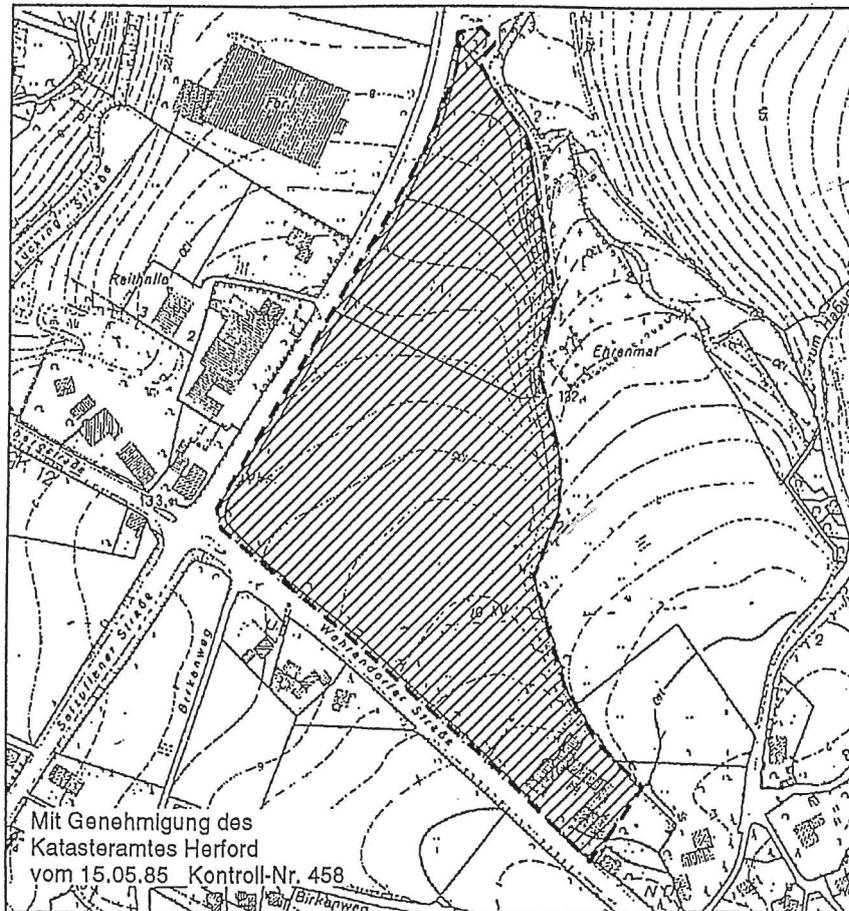

Lageplan 1 : 5000 Gemarkung Wehrendorf Flur 14

**Offenlegungsexemplar**

## 10. Verkehrs- und sonstige Erschließung

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (im Bereich des Wendeplatzes der Stichstraße) eine Fläche für einen unterirdischen Löschwasserbehälter ausgewiesen, der nach den Richtwerten für den Löschwasserbedarf ein Fassungsvermögen von mindestens 96 m<sup>3</sup> haben muß. Die Anlage des zentralen Löschwasserbehälters ist außerhalb der überbaubaren Flächen im Bereich des Wendeplatzes möglich.